

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

1º TRIMESTRE 2026  
01 janeiro a 31 de março


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	---	0	100%	6	6	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	---	0	100%	6	6	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,33	0,86	0	100%	6	6	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	---	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	---	0	100%	2	2	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,45	7,69	0	100%	2	2	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	94,4	156,6	0	100%	2	2	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5	---	0	100%	2	2	100%
Turvação	4	UNT	<0,3	---	0	100%	2	2	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	---	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	<1	---	0	100%	2	2	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	---	0	100%	2	2	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	49,8	71,3	1	50%	2	2	100%
Ácido dibromoacético	---	µg/l	<0,5	---	0	100%	2	2	100%
Ácido dicloroacético	---	µg/l	15	24,2	0	100%	2	2	100%
Ácido monobromoacético	---	µg/l	<1	---	0	100%	2	2	100%
Ácido monocloroacético	---	µg/l	1,2	<2	0	100%	2	2	100%
Ácido tricloroacético	---	µg/l	47,1	33,6	0	100%	2	2	100%
Alumínio	200	µg/L Al	13,4	19,5	0	100%	2	2	100%
Manganês	50	µg/l Mn	<1	1,27	0	100%	2	2	100%
Ferro	200	µg/l Fe	<10	35,1	0	100%	2	2	100%
Amónio	0,5	mg/l NH <sub>4</sub>	<0,05	---	0	100%	1	1	100%
Antimónio <sup>2</sup>	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio <sup>2</sup>	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno <sup>2</sup>	1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,01	µg/l	<0,001	---	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	<0,05	---	0	100%	1	1	100%
Boro <sup>2</sup>	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos <sup>2</sup>	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio <sup>2</sup>	5	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	11,4	---	0	100%	1	1	100%
Cianetos <sup>2</sup>	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos <sup>2</sup>	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	<0,01	---	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,25	mg/l ClO <sub>3</sub>	0,206	---	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	<1	---	0	100%	1	1	100%
Cobre	2	mg/l Cu	0,062	---	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	<1	---	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano <sup>2</sup>	3	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	31,9	---	0	100%	1	1	100%
Fluoretos <sup>2</sup>	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,1	µg/l	<0,001	---	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/L	<0,001	---	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/L	<0,001	---	0	100%	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno	---	µg/L	<0,001	---	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/L	<0,001	---	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	0,83	---	0	100%	1	1	100%
Mercúrio <sup>2</sup>	1	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos <sup>2</sup>	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,5	mg/l NO <sub>2</sub>	<0,01	---	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	5,8	---	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5	mg/l O <sub>2</sub>	1,98	---	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total <sup>2</sup>	0,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilbutilazina <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051 <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebutilazina <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	1,22	---	0	100%	1	1	100%
Selénio <sup>2</sup>	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio <sup>2</sup>	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos <sup>2</sup>	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS <sup>2</sup>	0,1	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	32,9	---	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	30,3	---	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	<0,20	---	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	2,48	---	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	0,16	---	0	100%	1	1	100%
Urânio <sup>2</sup>	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total <sup>2</sup>	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa <sup>2</sup>	0,1	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno <sup>2</sup>	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno <sup>2</sup>	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno <sup>2</sup>	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Eta de Ranhados.

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Norte)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Concelho de São João da Pesqueira está maioritariamente em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto. Registou-se um incumprimento de valor paramétrico no parâmetro Ácidos Haloacéticos (soma de 5 ácidos), no ponto de amostragem Vilarouco - Casa particular, em amostra colhida no dia 13/02/2026. Não foram tomadas medidas porque a amostra seguinte, colhida a 27/02/2026 confirmam a conformidade da água fornecida.

O presidente: Manuel António Natário Cordeiro

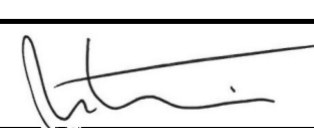

Data da publicação no website: 03/06/2026